



1. ERKENNUNGSMERKMALE VON UNTERGRÜNDEN

1.4 Estrichkonstruktionen nach DIN 18560 „Estriche im Bauwesen“


Konstruktionsaufbau schwimmender Estrich nach DIN 18560 Teil 2

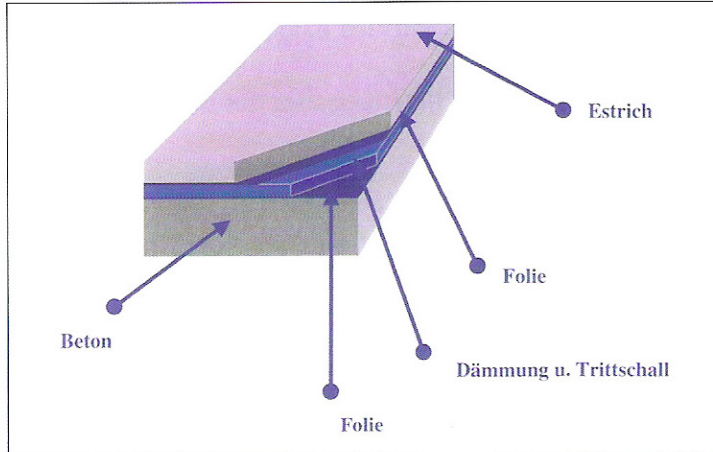


Konstruktionsaufbau Heiz-Estrich nach DIN 18560 Teil 2

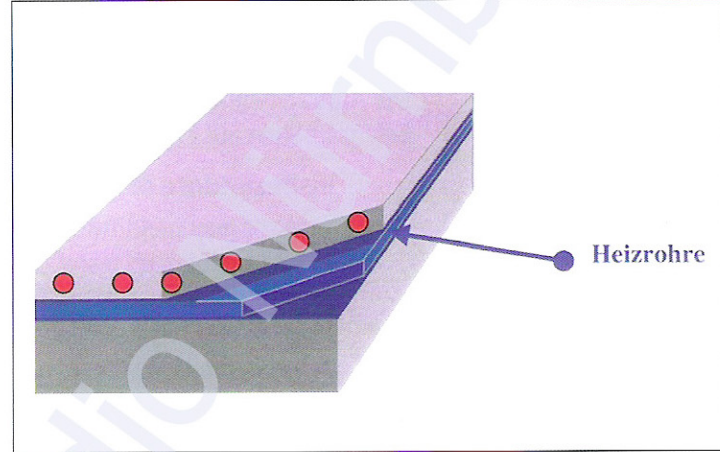

Konstruktionsaufbau Estrich auf Trennlage nach DIN 18560 Teil 3

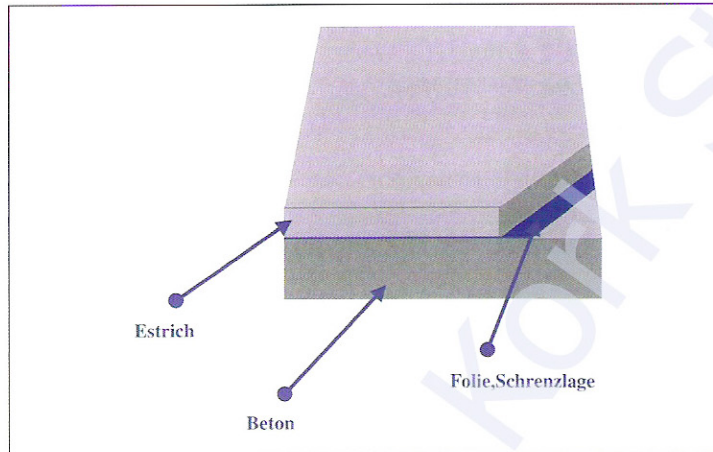

Konstruktionsaufbau Verbundestrich nach DIN 18560 Teil 4

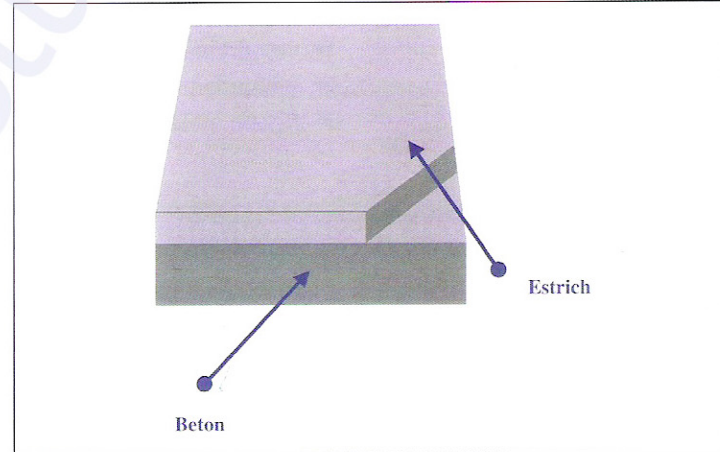

1.5 Estrichausgleichfeuchten

Estriche	Zulässige Restfeuchte
Zement(fließ)estrich	< 2,0 CM-%
Zementheizestrich	< 1,8 CM-%
Calciumsulfat(fließ)estrich	< 0,5 CM-%
Calciumsulfatheizestrich	< 0,3 CM-%
Magnesitestrich	1,0 - 3,5 CM-%
Steinholzestrich	3,0 - 12 CM-%
Schnellestrich	nach Herstellerangabe
Gußasphaltestrich	0,0 CM-%